Trinkwasserproben Brunnen Beilingen 2018/2019/2020/2021

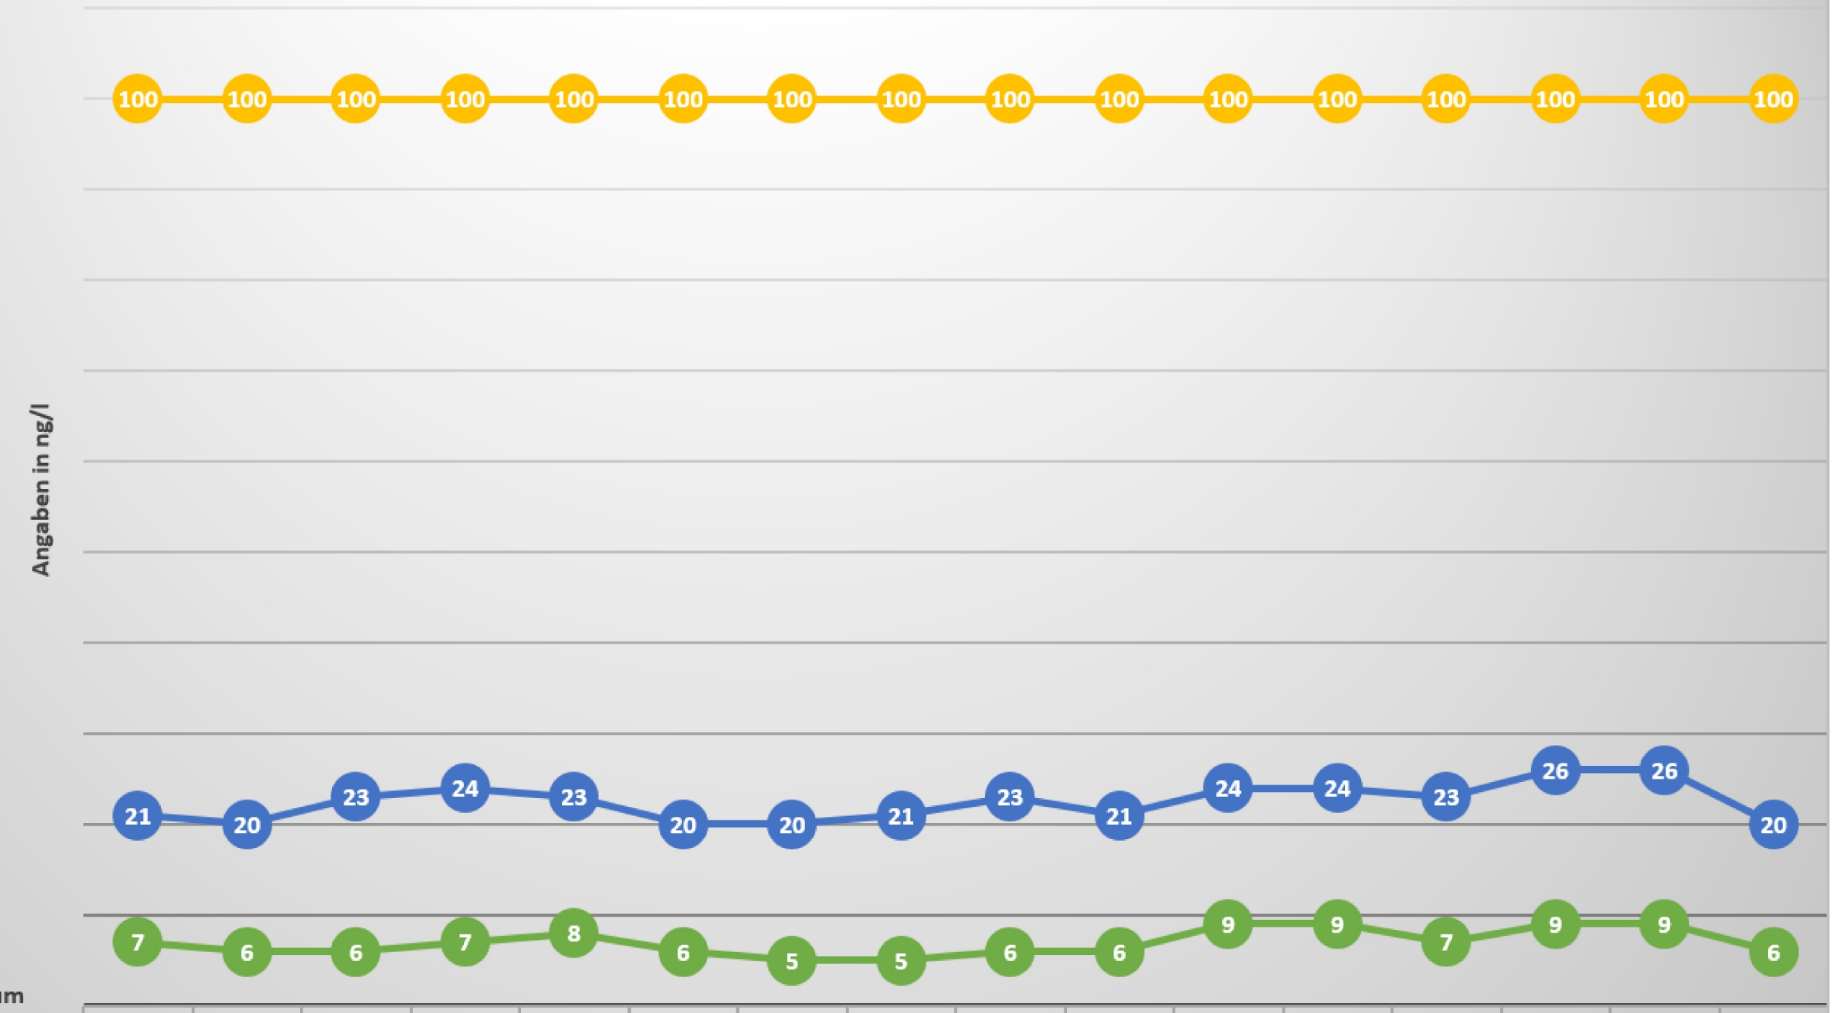

	10.08.18	22.10.18	04.12.18	11.02.19	01.04.19	03.06.19	12.08.19	21.10.19	02.12.19	10.02.20	06.04.20	02.06.20	20.07.20	07.10.20	08.12.20	01.02.21
PFOA + PFOS in ng/l	7	6	6	7	8	6	5	5	6	6	9	9	7	9	9	6
Summe PFT gesamt in ng/l	21	20	23	24	23	20	20	21	23	21	24	24	23	26	26	20
Zielwert in ng/l	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100